



Hovden



220-240V, 50/60Hz

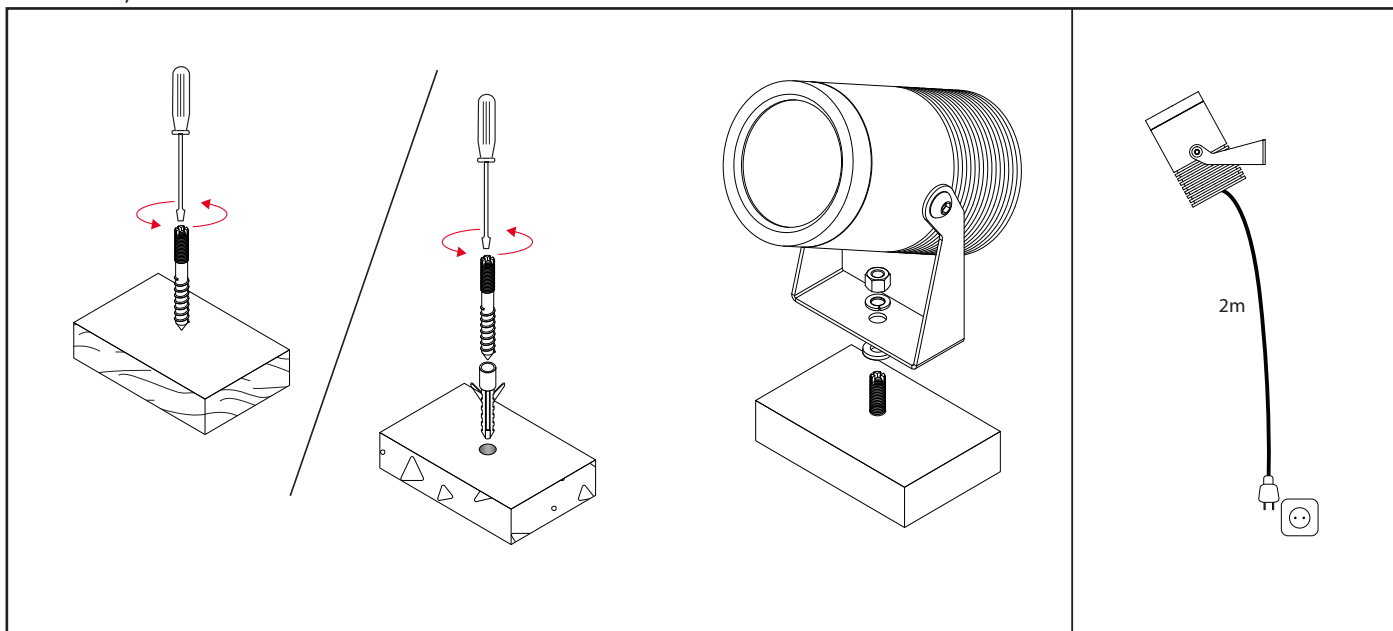

Accessories	Hovden Maxi	Hovden Micro/ Mini/ Midi

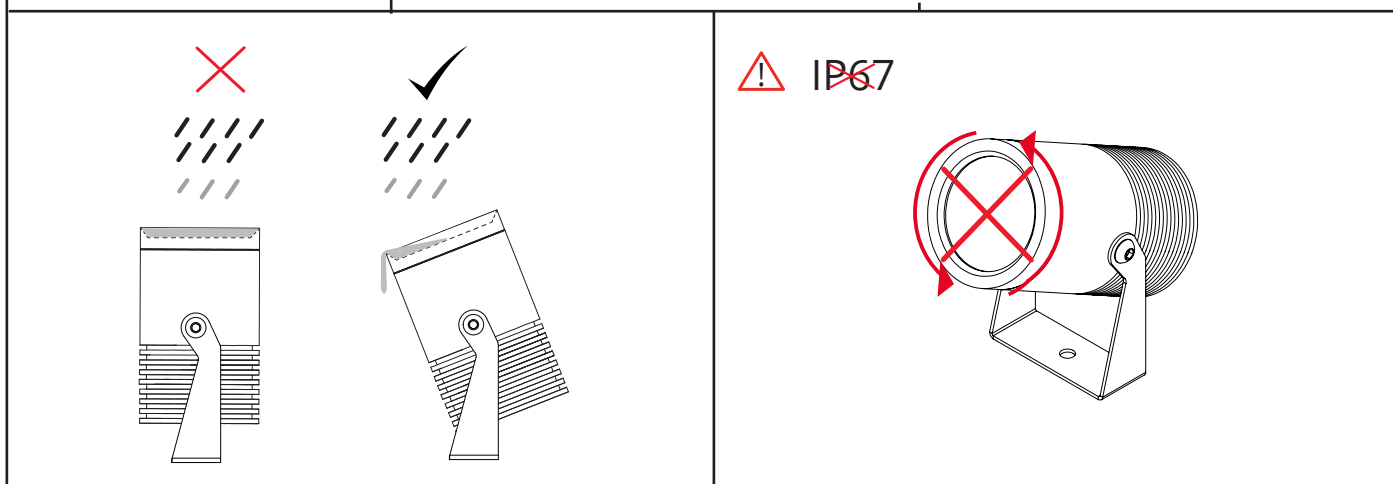

NORWAY

SG Armaturen AS

Skytterheia 25
N-4790 Lillesand

Tel: +47 37 50 03 00
firmapost@sg-as.no
www.sg-as.no

SWEDEN

SG Armaturen AB
Tel: +46 31 81 71 10
info@sg-ab.se
www.sg-ab.se

DENMARK

SG Armaturen A/S
Tel: +45 70 70 72 13
info@sg-as.dk
www.sg-as.dk

GERMANY

SG Leuchten GmbH
Tel: +49 40 23 99 44 59
info@sg-leuchten.de
www.sg-leuchten.de

FINLAND

SG Armaturen Oy
Tel: +358 02 07 30 39 60
info@sg-oy.fi
www.sg-oy.fi

FRANCE

SG Lighting SA/NV
Tel: +33(0) 4 94 93 00 00
info.france@sglighting.fr
www.sglighting.net

BENELUX

SG Lighting SA/NV
Tel: +32(0) 15 20 72 71
info.benelux@sglighting.net
www.sglighting.net



SWITZERLAND

SG Leuchten SA
Tel: +41 44 868 20 00
info@sg-leuchten.ch
sg-leuchten.ch


INTERNATIONAL

SG Lighting Co Ltd.
Tel: +86 769 88 49 20 88
cindy@sgdgc.com
www.sg-as.com


Fixed Installation

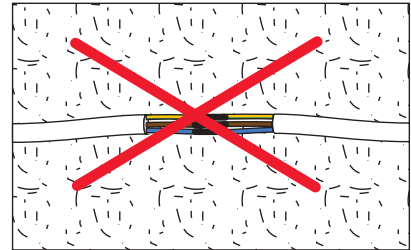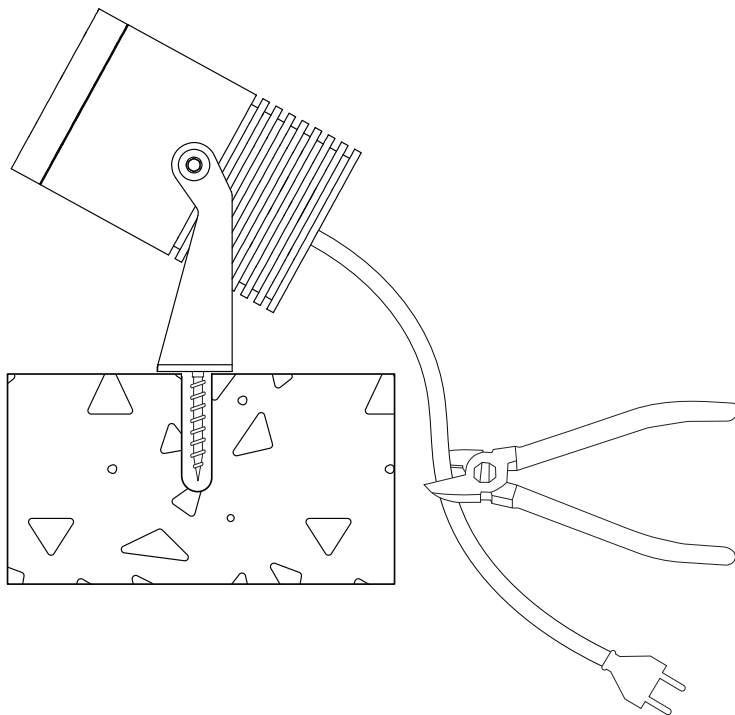

Alt. A

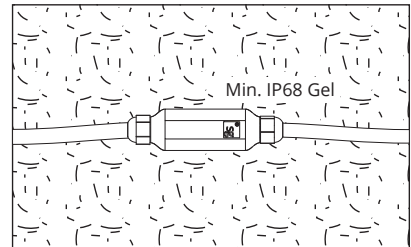

Alt. B

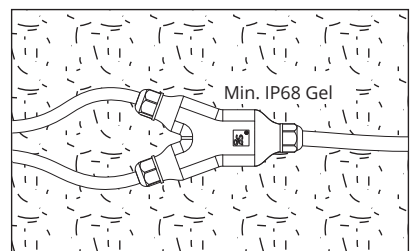

SG Gelbox I Connector: Prod no: 78740

SG Gelbox Y Connector: Prod no: 78741

NO: Den innkommende kabelen må være egnet for montering på bakken

DK: Det indgående kabel skal være egnet til jordmontering

SE: Den inkommande kabeln måste vara lämplig för markmontering

EN: The incoming cable must be suitable for ground mounting

FR: Le câble d'arrivée doit être adapté à une installation au sol.

NL: De inkomende kabel moet geschikt zijn voor grondmontage

DE: Das Zuleitungskabel muss für die Erdmontage geeignet sein.

FI: Tulevan kaapelin on sovelluttava maahan asennettavaksi

NO: Fleksible kabler må ikke graves ned i direkte kontakt med jord. Minimum IP68 gelutstyr skal brukes til terminering.

DK: Fleksible kabler må ikke nedgraves i direkte kontakt med jord. Der skal anvendes minimum IP68 gelutstyr til terminering.

SE: Flexibla kablar får inte grävas ner i direkt kontakt med jord. Gel-avslutningsutrustning ska användas enligt IP68.

EN: Flexible cables must not be buried in direct contact with Soil. Minimum IP68 gel equipment shall be used for termination

FR: Les câbles souples ne doivent pas être enterrés en contact direct avec le sol. Un équipement à gel IP68 minimum doit être utilisé pour la terminaison.

NL: Flexibele kabels mogen niet in direct contact met de grond worden begraven. Voor de aansluiting moet minimaal IP68-gelapparatuur worden gebruikt.

DE: Flexible Kabel dürfen nicht in direktem Kontakt mit dem Erdbreich verlegt werden. Für die Anschlüsse sind mindestens Schutzleiter mit Schutzart IP68 zu verwenden.

FI: Joustavia kaapeleita ei saa haudata suoraan kosketukseen maaperän kanssa. Pääteissä on käytettävä vähintään IP68-luokan geeli-laitteita.

7: Non-replaceable light source



NO: Kan kun installeres og vedlikeholdes av en registrert installasjonsvirksomhet.

DK: Må kun installeres og vedligeholdes af uddannet elektriker.

SE: Skall installeras och underhållas av behörig elektriker.

EN: Only to be installed and maintained by an authorized electrician.


FR: Doit être installé et maintenu par un électricien qualifié.

NL: Mag alleen geïnstalleerd en onderhouden worden door een bevoegde elektricien.

DE: Dieses Produkt darf nur durch autorisiertes Personal (z.B. Elektro-Installateur) angeschlossen, in Betrieb genommen und gewartet werden.

FI: Asentaa ja huoltaa saa vain valtuutettu sähköasentaja

8: Non-replaceable control gear



NO: Skru av strømmen før montering.

DK: Sluk for strømmen inden montering.

SE: Stäng av strömmen innan montering.

EN: Turn off power before installing.

FR: Couper le courant avant l'installation.

NL: Stroom uitschakelen voor u het toestel installeert.

DE: Vor Installationsarbeiten den Strom abschalten.

FI: Sammuta virta ennen kytkemistä