


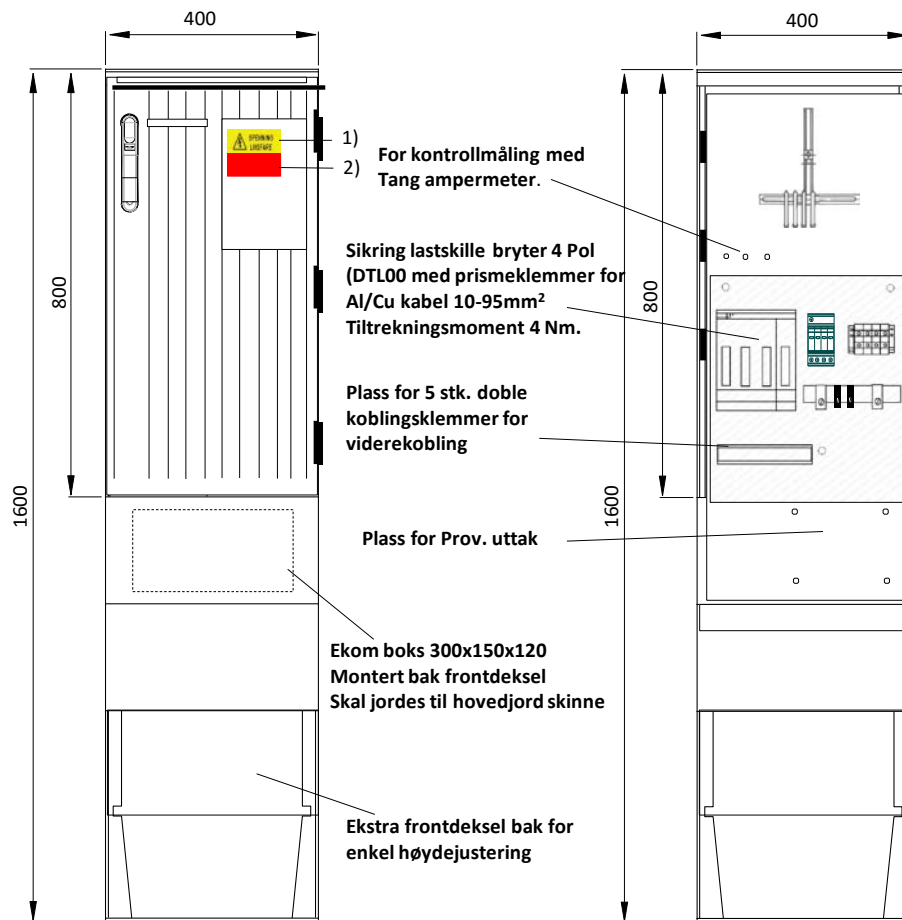

MONTASJEPLATE :

Plass for måler

Overspenningsvern klasse 2.

Klemmer for utgående kabel Al/Cu 35mm²
Tiltrekningsmoment 3,7 Nm.

Hovedjordskinne fortinnet Cu 30x5mm. Med tilkoblingsklemme Al/Cu 2 stk. universal klemme 35mm²

SKAP UTSTYRT MED :

Smart låsemekanisme med 8mm trekant lås.
(Kan erstattes med EVVA 3306-32)

Snømarkørfester for veggbraketter

KABLING:

Kabeltype : H07V-K 1x16mm²

Fasefarger :


L1 = Sort

L2 = Brun

L3 = Grå

N = Blå

Målersløyfe L1, L2, L3 , N er merket Nett og Anlegg

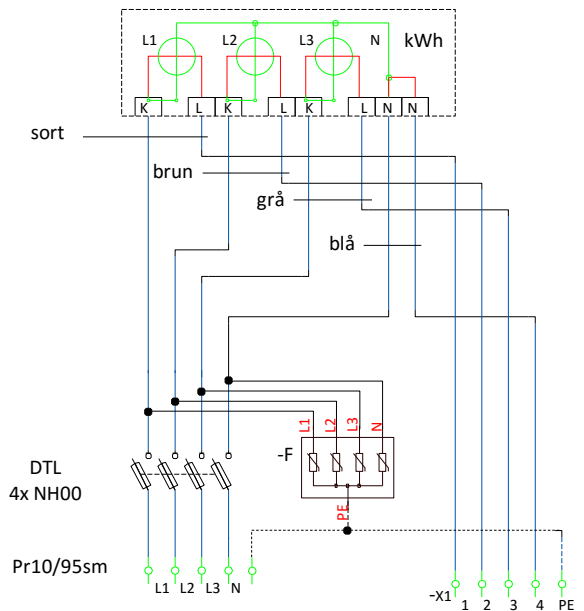

SKAPET LEVERES UTEN MÅLER



SKJEMAET VISER ET TN-C-S SYSTEM I
HENHOLD TIL VDE0100, DEL 300

Stk.	Betegnelse	Del	Material	Mål u.abm..	DIN	Kommentar
	Dato	Navn	Forandring			
Tegnet	07.01.15	Einberger				
Kontrollert	07.01.15	Einberger				
Målestokk	TKS NEK 399 SKAP 400V. FCHE 16-00 0 TN-C-S-system 400V MV005004					119799 Blad: Av: Erstatning for: Erstattes av: