

**MERDSENTRAL MVB-R0000(6)JFA-400V  
IP67****1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Ytterkapsling i sjøvannsbestandig aluminium pulverlakkert i farge RAL 7035.  
Innerkapsling i slagfast PBT plast, IP67  
Inntak 2x5x 2,5 til 16mm<sup>2</sup> Cu  
Hovedbryter 4p 63A, 6stk jordfeilautomater C16A 30mA, 6stk uttak 216-6 IP67.  
For øvrig se vedlagt tegning.

<b>EL-nummer:</b>	1506950
<b>Dimensjon:</b>	HxBxD 900x500x400 mm
<b>Farge:</b>	RAL 7035
<b>Overflatebehandling:</b>	Lakkert sjøvannsbestandig aluminium. Sentralen er konstruert i henhold til EN 61439-3 (DBO) Uinstruert bruk.
<b>Øvrige opplysninger:</b>	

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Montasje**

Må monteres av autorisert installatør.  
Monteres minimum 80cm over vann nivå.

**Ettersyn/kontroll**

Påse at pluggen som er montert er forsvarlig låst med bajonettringen på pluggen. Kontakter som ikke er i bruk, er forsvarlig lukket med bajonettringen på lokket. Sikrings avdekning er forsvarlig lukket og at begge låse anordningene på loket er i låst posisjon.  
Ytterdør skal være lukket med begge låsene helt i lås.  
Viktig: Pluggen som ikke er i bruk, men oppbevares på merden må ha tildekning av stiftene. Bruk f.eks EI.nr. 1564080 HAUGE GP 216 IP67.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Kontrollere at alle pakninger er hele på sikringsavdekning, lokk på kontakter og pakninger på pluggen som er i bruk.  
Åpne nederste døren på innersentralen og etterse at det ikke er vann i sentralen. Dersom det er vann, tørk ut og skift eventuelle deler som har defekte pakninger. Jordfeilautomater skal testes at de løser ut ved å trykke på testknapp.  
Bør kontrolleres en gang i måneden og etter uvær.

Philip Hauge AS

MERDSENTRAL

**MERDSENTRAL MVB-R0000(6)JFA-400V  
IP67**

### 3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

**Garanti og vilkår**

2-år

**Fuktbestandighet**

IP67

**Renholdsvennlighet**

«God»,

**Øvrige opplysninger**

Vedlagt tegning av produkt.

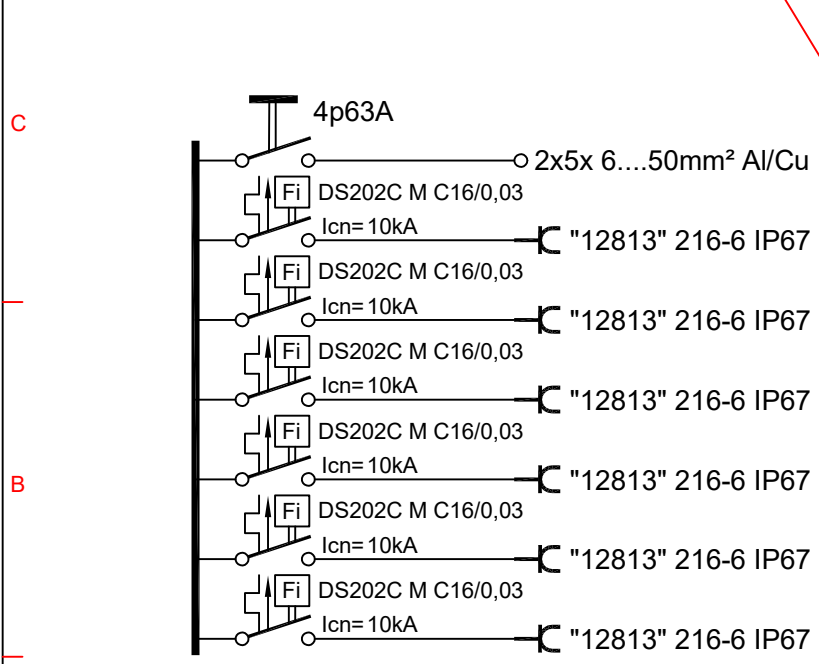
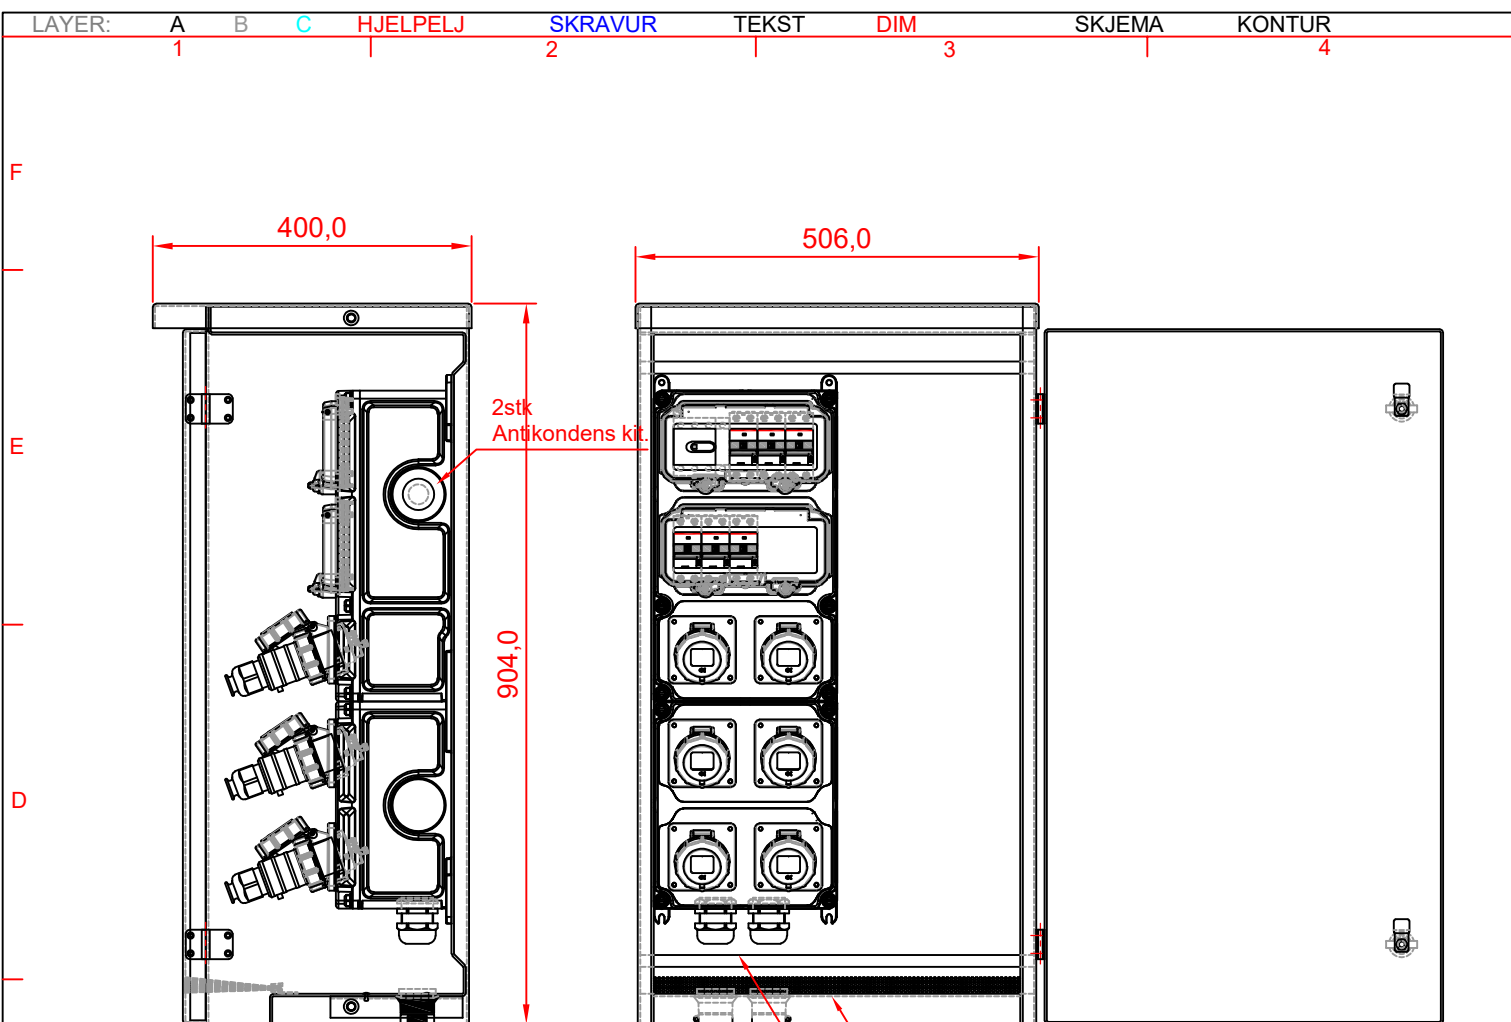
Philip Hauge AS

MERDSENTRAL



**MERDSENTRAL MVB-R0000(6)JFA-400V  
IP67****4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	Philip Hauge AS
<b>Postadresse</b>	Sandbrekkesletta 30
<b>Postnr. og poststed</b>	5224 Nesttun
<b>Telefon</b>	(+47) 53 50 60 20
<b>E-post</b>	<a href="mailto:post@philiphauge.no">post@philiphauge.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.philiphauge.no/">http://www.philiphauge.no/</a>

THIS DOCUMENT MUST NOT BE COPIED WITHOUT OUR WRITTEN PERMISSION, AND THE CONTENTS THEREOF MUST NOT BE IMPARTED TO A THIRD PARTY, NOR BE USED FOR ANY UNAUTHORIZED PURPOSE. CONTRAVENTION WILL BE PROSECUTED.  
 FOR DENNE TEGNING FORBEHOLDER VI OSS ALLE RETTIGHETER, OG SÅ TILFELLE AV PATENTERING OG REGISTRERING AV ANNET INDUSTRIELL RETTIGHET. MISBRUK, SPESIELLT KOPIERING ELLER OVERDRAGELSE TIL TREDJE-MANN ER IKKE TILLATT. OVERTREDELSE VIL MEDFØRE STRAFFANSVAR OG/ELLER ERSTATNINGSANSVAR.



Ytterkapsling i sjøvannsbestandig aluminium pulverlakkert i farge RAL 7035.  
 Innerkapsling i slagfast PBT plast, IP67

Dato:	Konstr./tegn.:	Godkjent:	Papirformat:	Målestokk:	 Philip Hauge AS Krokattjønnveien 11A, 5147 Fyllingsdalen Tlf. 53 50 60 20 post@philiphauge.no www.philiphauge.no				
191108	CS	NR	A4	1:10					
REVISJON: A B C D	Ind. Dato	K.str.	G.kj.	Ind. Dato	K.str.	G.kj.	<b>MERDSENTRAL IP67</b> <b>MVB-R0000(6)JFA-400V</b>	<b>858-4-321</b>	
			Varenummer:	Acad ID :	Erstatning for	Erstattet av:			
				858321.dwg					